




HGM8140/HGM8140Z

发电机组控制器
通信协议

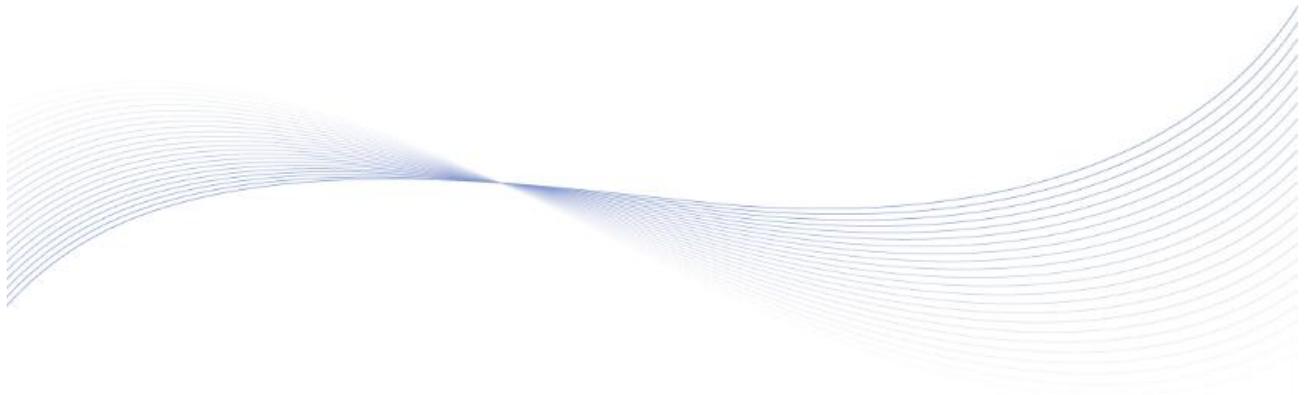

郑州众智科技股份有限公司
SMARTGEN(ZHENGZHOU)TECHNOLOGY CO.,LTD.

目 次

前 言	3
1 描述	4
2 接线图.....	5
3 控制器内部寄存器地址和数据	6
3.1 功能码 01H 所对应的开关量区	6
3.2 功能码 03H, 06H 所对应的数值数据区.....	11
3.3 功能码 05H 所对应的遥控开关量区.....	15
3.4 出错处理.....	16
3.5 错误校验码 (CRC)	16
3.6 发电机状态表	17
4 通信参数查看及配置.....	18
5 常见问题.....	19
5.1 通信线屏蔽层接地.....	19
5.2 终端电阻.....	19
5.3 RS485 转 USB 通信适配器	19
5.4 通信距离延长	19
5.5 通信失败常见解决办法.....	19

前 言

SmartGen是众智的注册商标

不经过本公司的允许，本档的任何部分不能被复制（包括图片及图标）。
本公司保留更改本档内容的权利，而不通知用户。

公司地址：中国·河南省郑州市高新区雪梅街 28 号

电话：+86-371-67988888/67981888/67992951

+86-371-67981000（外贸）

传真：+86-371-67992952

网址：www.smartgen.com.cn/

www.smartgen.cn/

邮箱：sales@smartgen.cn

表1 版本发展历史

日期	版本	内容
2019-03-27	V1.0	开始发布。
2020-09-17	V1.1	03 功能码监控数据增加单位和相关数据注释。
2023-04-20	V1.2	按照最新的通信协议格式修改本档。

1 描述

本通信协议详细描述了本机RS485半双工串行口通信的读写命令格式及内部信息数据的定义，以便第三方开发使用。

MODBUS通讯规约允许本装置与施耐德、西门子、Modicon等多个国际知名品牌的可编程顺序装置(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或第三方具有MODBUS兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传递。只要增加一套基于PC（或工控机）的中央通讯主控显示软件（如：组态王，Intouch、FIX、synall等）就可建立一套监控系统。

HGM8140/HGM8140Z发电机组控制器有1个RS485接口。控制器作为从机使用，采用Modbus-RTU协议，不支持Modbus-ASCII等其它协议。

Modbus基本规则：

- 所有 RS485 通讯回路都应遵照主、从方式。依照这种方式，数据可以在一个主站（如：PC）和 32 个子站之间传递。
- 主站将初始化的装置在 RS485 通讯回路上传递的所有信息。
- 任何一次通讯都不能从子站开始。
- 在 RS485 回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。
- 如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧，则不予响应。

数据格式：

通信地址：1~254（出厂默认：1）

波特率：9600bps

起始位：1位

数据位：8位

校验位：无、奇校验、偶校验（出厂默认：无）

停止位：1位，2位可设

支持的功能码：01H，03H，05H，06H。功能码01H用于读取单个或多个开关量；功能码03H用于读取控制器的报警、状态信息以及各种电量数据；功能码05H用于把单个开关量数据保存到装置内的位存储器；功能码06H用于把单点数据保存到装置内的存储器。

数据校验方式：CRC16。

当通信命令发送至仪器时，符合相应的地址码的设备接收通信命令，并除去地址码，读取信息，如果没有出错，则执行相应的任务，然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。如果出错就不发送任何信息。

控制器内部寄存器均以“字（双字节）”为单位。

通信超时时间：大于200ms。

通信距离：9600波特率，使用带屏蔽的120欧姆双绞线的条件下最远通信距离可达1000米。

单次最大可以读取120个字寄存器的数据。

最多可以有32台控制器一起组网通信。

RS485连接时必须要求用带屏蔽层的120欧姆双绞线，要求屏蔽层单端接地。

2 接线图

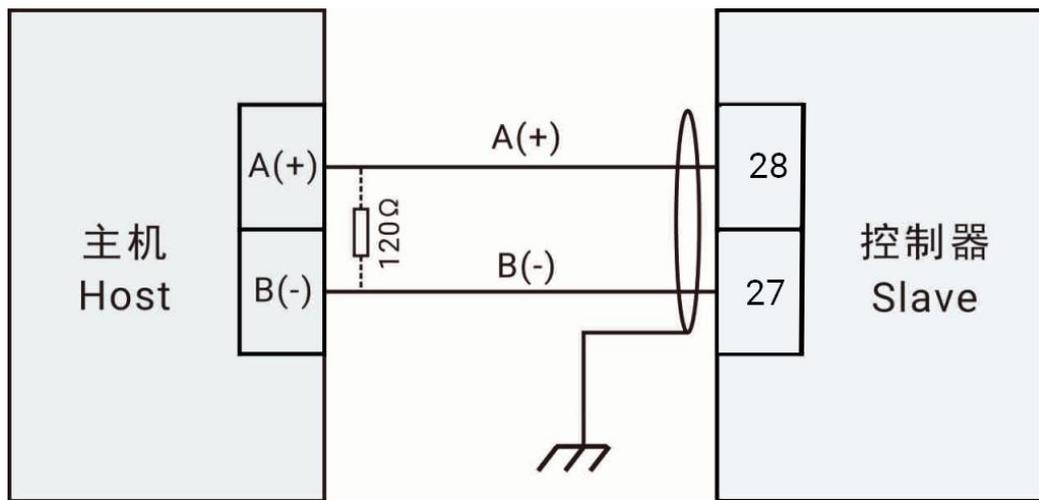


图1 单机通信接线图

注1：2个120欧姆阻抗匹配电阻可根据现场情况自行接入，参见后面说明。

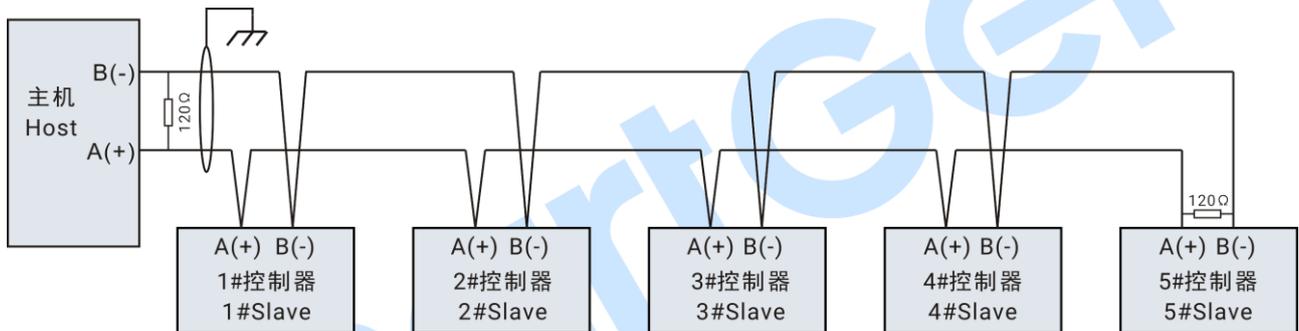


图2 多机通信接线图

注1：在组网之前请将各个控制器的通信模块地址设置好，同一个网络内禁止有相同的模块地址。

注2：通信线的屏蔽层在主机侧单端接地。

3 控制器内部寄存器地址和数据

3.1 功能码 01H 所对应的开关量区

表2 报警、状态开关量数据区

Modbus 地址	PLC 地址	项目(Item)	说明
0000	0001	公共报警	为 0 时表示无公共报警 为 1 时表示有公共报警发生 内容依次类推
0001	0002	公共警告报警	为 1 有效
0002	0003	公共停机报警	为 1 有效
0003	0004	怠速模式	为 1 有效
0004	0005	公共跳闸停机	为 1 有效
0005	0006	公共跳闸不停机	为 1 有效
0006	0007	公共跳闸停机和跳闸不停机报警	为 1 有效
0007	0008	发电带负载	为 1 有效
0008	0009	紧急停机	为 1 有效
0009	0010	超速报警停机	为 1 有效
0010	0011	欠速报警停机	为 1 有效
0011	0012	速度信号丢失停机	为 1 有效
0012	0013	超频报警停机	为 1 有效
0013	0014	欠频报警停机	为 1 有效
0014	0015	过压报警停机	为 1 有效
0015	0016	欠压报警停机	为 1 有效
0016	0017	发电过流停机	为 1 有效
0017	0018	起动失败	为 1 有效
0018	0019	水温高报警停机	为 1 有效
0019	0020	油压低报警停机	为 1 有效
0020	0021	频率丢失报警	为 1 有效
0021	0022	输入口停机报警	为 1 有效
0022	0023	燃油位低停机报警	为 1 有效
0023	0024	冷却液低停机报警	为 1 有效
0024	0025	水温高警告报警	为 1 有效
0025	0026	油压低警告报警	为 1 有效
0026	0027	发电过流警告报警	为 1 有效
0027	0028	停机失败警告报警	为 1 有效
0028	0029	油位低警告	为 1 有效
0029	0030	充电失败警告	为 1 有效
0030	0031	电池电压过低警告报警	为 1 有效
0031	0032	电池电压过高警告报警	为 1 有效
0032	0033	输入口警告报警	为 1 有效
0033	0034	速度信号丢失警告	为 1 有效
0034	0035	冷却液低警告	为 1 有效
0035	0036	温度传感器开路警告	为 1 有效
0036	0037	油压传感器开路警告	为 1 有效

Modbus 地址	PLC 地址	项目(Item)	说明
0037	0038	维护时间到警告	为 1 有效
0038	0039	充电器充电失败警告	为 1 有效
0039	0040	过功率警告	为 1 有效
0040	0041	战争模式	为 1 有效
0041	0042	系统在自动模式	为 1 有效
0042	0043	系统在手动模式	为 1 有效
0043	0044	系统在停机模式	为 1 有效
0044	0045	温度传感器开路停机	为 1 有效
0045	0046	油压传感器开路停机	为 1 有效
0046	0047	维护时间到停机报警	为 1 有效
0047	0048	过功率停机报警	为 1 有效
0048	0049	紧急停机输入	为 1 有效
0049	0050	可编程输入口 1	为 1 有效
0050	0051	可编程输入口 2	为 1 有效
0051	0052	可编程输入口 3	为 1 有效
0052	0053	可编程输入口 4	为 1 有效
0053	0054	可编程输入口 5	为 1 有效
0054	0055	可编程输入口 6	为 1 有效
0055	0056	保留	为 1 有效
0056	0057	起动继电器输出	为 1 有效
0057	0058	燃油继电器输出	为 1 有效
0058	0059	可编程输出口 1	为 1 有效
0059	0060	可编程输出口 2	为 1 有效
0060	0061	可编程输出口 3	为 1 有效
0061	0062	可编程输出口 4	为 1 有效
0062	0063	可编程输出口 5	为 1 有效
0063	0064	保留	为 1 有效
0064	0065	保留	为 1 有效
0065	0066	保留	为 1 有效
0066	0067	保留	为 1 有效
0067	0068	保留	为 1 有效
0068	0069	保留	为 1 有效
0069	0070	保留	为 1 有效
0070	0071	保留	为 1 有效
0071	0072	保留	为 1 有效
0072	0073	发电正常	为 1 有效
0073	0074	发电过压	为 1 有效
0074	0075	发电欠压	为 1 有效
0075	0076	发电过频	为 1 有效
0076	0077	发电欠频	为 1 有效
0077	0078	发电过流警告	为 1 有效
0078	0079	定时不开机时间内	为 1 有效
0079	0080	ECU 警告	为 1 有效
0080	0081	ECU 停机报警	为 1 有效

Modbus 地址	PLC 地址	项目(Item)	说明
0081	0082	ECU 通信失败报警	为 1 有效
0082	0083	逆功率停机报警	为 1 有效
0083	0084	保留	为 1 有效
0084	0085	保留	为 1 有效
0085	0086	保留	为 1 有效
0086	0087	保留	为 1 有效
0087	0088	保留	为 1 有效
0088	0089	传感器 4 开路停机报警	为 1 有效
0089	0090	传感器 4 高停机报警	为 1 有效
0090	0091	传感器 4 低停机报警	为 1 有效
0091	0092	水温高停机报警输入	为 1 有效
0092	0093	油压低停机报警输入	为 1 有效
0093	0094	保留	为 1 有效
0094	0095	保留	为 1 有效
0095	0096	保留	为 1 有效
0096	0097	输入口 1 停机报警	为 1 有效
0097	0098	输入口 2 停机报警	为 1 有效
0098	0099	输入口 3 停机报警	为 1 有效
0099	0100	输入口 4 停机报警	为 1 有效
0100	0101	输入口 5 停机报警	为 1 有效
0101	0102	输入口 6 停机报警	为 1 有效
0102	0103	保留	为 1 有效
0103	0104	保留	为 1 有效
0104	0105	RS232 接口显示通信失败警告	为 1 有效
0105	0106	CAN 扩展显示 1 通信失败警告	为 1 有效
0106	0107	CAN 扩展显示 2 通信失败警告	为 1 有效
0107	0108	CAN 扩展显示 3 通信失败警告	为 1 有效
0108	0109	保留	为 1 有效
0109	0110	保留	为 1 有效
0110	0111	保留	为 1 有效
0111	0112	保留	为 1 有效
0112	0113	传感器 4 开路警告报警	为 1 有效
0113	0114	传感器 4 高警告报警	为 1 有效
0114	0115	传感器 4 低警告报警	为 1 有效
0115	0116	逆功率警告报警	为 1 有效
0116	0117	水温高警告报警输入	为 1 有效
0117	0118	油压低警告报警输入	为 1 有效
0118	0119	保留	为 1 有效
0119	0120	保留	为 1 有效
0120	0121	输入口 1 警告报警	为 1 有效
0121	0122	输入口 2 警告报警	为 1 有效
0122	0123	输入口 3 警告报警	为 1 有效
0123	0124	输入口 4 警告报警	为 1 有效
0124	0125	输入口 5 警告报警	为 1 有效

Modbus 地址	PLC 地址	项目(Item)	说明
0125	0126	输入口 6 警告报警	为 1 有效
0126	0127	保留	为 1 有效
0127	0128	保留	为 1 有效
0128	0129	保留	为 1 有效
0129	0130	保留	为 1 有效
0130	0131	保留	为 1 有效
0131	0132	保留	为 1 有效
0132	0133	保留	为 1 有效
0133	0134	保留	为 1 有效
0134	0135	保留	为 1 有效
0135	0136	保留	为 1 有效
0136	0137	保留	为 1 有效
0137	0138	保留	为 1 有效
0138	0139	保留	为 1 有效
0139	0140	保留	为 1 有效
0140	0141	保留	为 1 有效
0141	0142	保留	为 1 有效
0142	0143	保留	为 1 有效
0143	0144	保留	为 1 有效
0144	0145	过流跳闸停机	为 1 有效
0145	0146	维护时间到跳闸停机	为 1 有效
0146	0147	逆功率跳闸停机	为 1 有效
0147	0148	过功率跳闸停机	为 1 有效
0148	0149	输入口 1 跳闸停机	为 1 有效
0149	0150	输入口 2 跳闸停机	为 1 有效
0150	0151	输入口 3 跳闸停机	为 1 有效
0151	0152	输入口 4 跳闸停机	为 1 有效
0152	0153	输入口 5 跳闸停机	为 1 有效
0153	0154	输入口 6 跳闸停机	为 1 有效
0154	0155	保留	为 1 有效
0155	0156	保留	为 1 有效
0156	0157	保留	为 1 有效
0157	0158	保留	为 1 有效
0158	0159	保留	为 1 有效
0159	0160	保留	为 1 有效
0160	0161	过流跳闸不停机	为 1 有效
0161	0162	维护时间到跳闸不停机	为 1 有效
0162	0163	逆功率跳闸不停机	为 1 有效
0163	0164	过功率跳闸不停机	为 1 有效
0164	0165	输入口 1 跳闸不停机	为 1 有效
0165	0166	输入口 2 跳闸不停机	为 1 有效
0166	0167	输入口 3 跳闸不停机	为 1 有效
0167	0168	输入口 4 跳闸不停机	为 1 有效
0168	0169	输入口 5 跳闸不停机	为 1 有效

Modbus 地址	PLC 地址	项目(Item)	说明
0169	0170	输入口 6 跳闸不停机	为 1 有效
0170	0171	保留	为 1 有效
0171	0172	保留	为 1 有效
0172	0173	保留	为 1 有效
0173	0174	保留	为 1 有效
0174	0175	保留	为 1 有效
0175	0176	保留	为 1 有效

示例:

读取起始地址为 0000H 的 1CH (十进制 28) 个开关量。

假设从机地址为 01, 主机发送指令如下表:

表3 主机发送指令

从机地址	功能码	起始地址(0000)		请求数据个数(28)		CRC 16 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
01	01	00	00	00	1C	3D	C3

从机应答指令如下表:

表4 从机应答指令

从机地址	功能码	数据个数 (字节数)	数据				CRC 16 校验	
			地址为 07 -00 内的 内容	地址为 0F -08 内的 内容	地址为 17 -10 内的 内容	地址为 1C -18 内的 内容	低字节	高字节
01	01	04	30	00	93	0A	18	26

开关量 07-00 的值用十六进制表示为 30H, 用二进制表示为 00110000, 开关量 07 是字节的高位, 00 是低位, 开关量 07-00 的状态是: OFF-OFF-ON-ON-OFF-OFF-OFF-OFF。

3.2 功能码 03H, 06H 所对应的数值数据区

06H功能码仅能对地址72-77写入，其他地址不能写入。

表5 功能码 03H, 06H 所映射的数据区

Modbus 地址	PLC 地址	名称	测量范围 (十进制)	倍率	单位	说明	备注
0000	40001	保留				无符号	2Bytes
0001	40002	保留				无符号	2Bytes
0002	40003	保留				无符号	2Bytes
0003	40004	保留				无符号	2Bytes
0004	40005	保留				无符号	2Bytes
0005	40006	保留				无符号	2Bytes
0006	40007	保留				无符号	2Bytes
0007	40008	发电 UA	0~65535	1	V	无符号	2Bytes
0008	40009	发电 UB	0~65535	1	V	无符号	2Bytes
0009	40010	发电 UC	0~65535	1	V	无符号	2Bytes
0010	40011	发电 UAB	0~65535	1	V	无符号	2Bytes
0011	40012	发电 UBC	0~65535	1	V	无符号	2Bytes
0012	40013	发电 UCA	0~65535	1	V	无符号	2Bytes
0013	40014	发电频率	0~100.00	0.1	Hz	无符号 注 1	2Bytes
0014	40015	A 相电流	0~65535	0.1	A	无符号	2Bytes
0015	40016	B 相电流	0~65535	0.1	A	无符号	2Bytes
0016	40017	C 相电流	0~65535	0.1	A	无符号	2Bytes
0017	40018	水温温度值	0~65535		℃	无符号	2Bytes 注 7
0018	40019	水温电阻值	0~65535	0.1	Ω	无符号 注 1	2Bytes
0019	40020	油压值	0~65535		kPa	无符号	2Bytes 注 7
0020	40021	油压电阻值	0~65535	0.1	Ω	无符号 注 1	2Bytes
0021	40022	液位值	0~65535		%	无符号	2Bytes 注 7
0022	40023	液位电阻值	0~65535	0.1	Ω	无符号 注 1	2Bytes
0023	40024	转速	0~65535	0.1	RPM	无符号 注 1	2Bytes
0024	40025	电池电压	0~65535	0.1	V	无符号 注 1	2Bytes
0025	40026	D+电压	0~65535	0.1	V	无符号 注 1	2Bytes
0026	40027	有功功率	0~65535	0.1	kW	无符号	2Bytes
0027	40028	无功功率	-32768~ 32767	0.1	kvar	有符号	2Bytes
0028	40029	视在功率	0~65535	0.1	kVA	无符号	2Bytes
0029	40030	功率因数	0~65535	0.01		无符号 注 2	2Bytes
0030	40031	维护倒计时小时	0~5000	1	h	无符号	2Bytes
0031	40032	维护倒计时分	0~59	1	min	无符号	2Bytes
0032	40033	保留				无符号	2Bytes
0033	40034	本次运行小时	0~65535	1	h	无符号	2Bytes 注 3
0034	40035	控制器运行状态 见：发电机状态				无符号	2Bytes
0035	40036	发电机状态延时	0~3600	1	s	无符号	2Bytes

Modbus 地址	PLC 地址	名称	测量范围 (十进制)	倍率	单位	说明	备注
		值					
0036	40037	自动运行状态 0 开机 1 停机 2 无延时				无符号	2Bytes
0037	40038	自动运行状态延时			s	无符号	2Bytes
0038	40039	ATS 运行状态 0 无延时 1 转换间隔				无符号	2Bytes
0039	40040	ATS 状态延时			s	无符号	2Bytes
0040	40041	市电状态 0 正常 1 异常 2 无延时				无符号	2Bytes
0041	40042	市电状态延时	0~3600	1	s	无符号	2Bytes
0042	40043	油机运行累计计时 (小时) 高位	0~9000	1	h	无符号	2Bytes
0043	40044	油机运行累计计时 (小时) 低位	0~9999	1	h	无符号	2Bytes
0044	40045	油机运行累计计时 (分钟)	0~59	1	min	无符号	2Bytes
0045	40046	油机运行累计计时 (秒种)	0~59	1	s	无符号	2Bytes
0046	40047	累计开机次数 高位	0~9000	1		无符号	2Bytes
0047	40048	累计开机次数 低位	0~9999	1		无符号	2Bytes
0048	40049	累计电能 高位	0~9000	1	kwh	无符号	2Bytes
0049	40050	累计电能 低位	0~9999	1	kwh	无符号	2Bytes
0050	40051	软件版本				无符号	2Bytes
0051	40052	控制器硬件版本				无符号	2Bytes
0052	40053	A 相有功功率	-32768~32767	0.1	kW	有符号	2Bytes
0053	40054	B 相有功功率	-32768~32767	0.1	kW	有符号	2Bytes
0054	40055	C 相有功功率	-32768~32767	0.1	kW	有符号	2Bytes
0055	40056	负载输出百分比	-100~100	1	%	无符号	2Bytes
0056	40057	本次运行分钟	0~59	1	min	无符号	2Bytes 注 3
0057	40058	本次运行秒	0~59	1	s	无符号	2Bytes 注 3
0058	40059	冷却液位	0~100	1	%	有符号	2Bytes
0059	40060	机油温度	-32768~32767	1	℃	有符号	2Bytes
0060	40061	冷却液压力	-32768~	1	kPa	有符号	2Bytes

Modbus 地址	PLC 地址	名称	测量范围 (十进制)	倍率	单位	说明	备注
			32767				
0061	40062	燃油压力	-32768~32767	1	kPa	有符号	电喷机时, 此项保留注 7 2Bytes
0062	40063	燃油温度	-32768~32767	1	°C	有符号	2Bytes
0063	40064	进气口温度	-32768~32767	1	°C	有符号	2Bytes
0064	40065	排气口温度	-32768~32767	1	°C	有符号	2Bytes
0065	40066	涡轮压力	-32768~32767	1	kPa	有符号	2Bytes
0066	40067	燃油消耗	0~32767	1	L/h	有符号	2Bytes
0067	40068	电池剩余容量	0~100	1	%	无符号	2Bytes 注 3
0068	40069	累计燃油消耗	0~2147483647	1	L	有符号	2Bytes 低位
0069	40070						2Bytes 高位
0070	40071	单片机内部温度	-32768~32767	1	°C	有符号	2Bytes
0071	40072	控制器型号				有符号	2Bytes
0072	40073	控制器时间: 年	0~99	1		无符号	2Bytes
0073	40074	控制器时间: 月	1~12	1		无符号	2Bytes
0074	40075	控制器时间: 日	1~31	1		无符号	2Bytes
0075	40076	控制器时间: 星期	0~6	1		无符号	2Bytes
0076	40077	控制器时间: 时	0~23	1	h	无符号	2Bytes
0077	40078	控制器时间: 分	0~59	1	min	无符号	2Bytes
0078	40079	控制器时间: 秒	0~59	1	s	无符号	2Bytes
0079	40080	发布年	0-99	1		无符号	2Bytes
0080	40081	发布月	1-12	1		无符号	2Bytes
0081	40082	发布日	1-31	1		无符号	2Bytes
0082	40083	保留				无符号	2Bytes
0083	40084	保留				无符号	2Bytes
0084	40085	保留				无符号	2Bytes
0085	40086	保留				无符号	2Bytes
0086	40087	mtuHours				无符号	2Bytes 低位
0087	40088					无符号	2Bytes 高位
0088	40089	mtuFc				无符号	2Bytes
0089	40090	mtuDroop				无符号	2Bytes
0090	40091	mtuSpeedDemand				无符号	2Bytes
0091	40092	mtuSSD				无符号	2Bytes
0092	40093	发电 UA 相注	0~360	1	°	无符号	2Bytes

Modbus 地址	PLC 地址	名称		测量范围 (十进制)	倍率	单位	说明	备注	
		位	5						
0093	40094	发电 UB 相位		0~360	1	°	无符号	2Bytes	
0094	40095	发电 UC 相位		0~360	1	°	无符号	2Bytes	
0095	40096	保留					无符号	2Bytes	
0096	40097	保留					无符号	2Bytes	
0097	40098	保留					无符号	2Bytes	
0098	40099	A 相功率因数		-10000~10000	0.01		有符号 注 2	2Bytes	
0099	40100	B 相功率因数		-10000~10000	0.01		有符号 注 2	2Bytes	
00100	40101	C 相功率因数		-10000~10000	0.01		有符号 注 2	2Bytes	
00101	40102	A 相无功功率		-32768~32767	0.1	kvar	有符号	2Bytes	
00102	40103	B 相无功功率		-32768~32767	0.1	kvar	有符号	2Bytes	
00103	40104	C 相无功功率		-32768~32767	0.1	kvar	有符号	2Bytes	
00104	40105	A 相视在功率		-32768~32767	0.1	kVA	有符号	2Bytes	
00105	40106	B 相视在功率		-32768~32767	0.1	kVA	有符号	2Bytes	
00106	40107	C 相视在功率		-32768~32767	0.1	kVA	有符号	2Bytes	
00107	40108	传感器公共端					无符号	2Bytes	
00108	40109	可编程 4 电阻值		0~65535	0.1	Ω	无符号	2Bytes	
00109	40110	可编程 4 数值		-32768~32767			有符号	2Bytes	
00110	40111	电池组电压值		0~65535	0.1	V	无符号	2Bytes	
00111	40112	MCUID_H1	注 6				无符号	2Bytes	低位
00112	40113								2Bytes
00113	40114	MCUID_H2	注 6				无符号	2Bytes	低位
00114	40115								2Bytes
00115	40116	MCUID_L	注 6				无符号	2Bytes	低位
00116	40117								2Bytes
00117	40118	保留						2Bytes	
00118	40119	保留						2Bytes	
00119	40120	保留						2Bytes	
00120	40121	保留						2Bytes	

注1: 倍率 0.1 表示读取的数据有一个小数点。举例: 读取发电频率数据值为 501 (十进制), 实际值为 50.1Hz。

注2: 倍率 0.01 表示读取的数据有两个小数点。举例: 读取功率因数数据值为 100 (十进制), 实际值为 1.00。

注3: HGM8140-3T 有此参数, 其他型号没有。

注4: 数值 =高位数值*65536+低位数值。举例: 油机运行累计时间(小时) =油机运行累计计时(小时)高位*65536+油机运行累计计时(小时)低位。

注5: 未检测到相应的相序, 数据为 32766, 显示####。

注6: MUC ID 号为 96 位数, MCUID_H1(32 位)、MCUID_H2(32 位)、MCUID_L(32 位)组合成该 ID 号。

注7: 控制器检测到传感器开路, 数据为 32766, 显示++++; ECU 通信未接收到传感器数据为 32767, 显示####; 可编程传感器 1 的单位根据相应的传感器类型确定。

示例:

03H 功能码读取“累计燃油消耗(当前为 123456)”, 首先查表得到其地址为 0068 与 0069, 可知需要读取 2 个字的数据。

假设从机地址为 01, 主机发送指令如下表:

表6 主机发送指令

从机地址	功能码	起始地址(0068)		请求数据个数(2)		CRC 16 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
01	03	00	44	00	02	84	1E

从机应答指令如下表:

表7 从机应答指令

从机地址	功能码	数据个数(字节数)	数据				CRC 16 校验	
			地址 0068 的数据高字节	地址 0068 的数据低字节	地址 0069 的数据高字节	地址 0069 的数据低字节	低字节	高字节
01	03	04	E2	40	00	01	0C	5F

将接收到的数据填充到对应地址中, 如下表。

表8 数据分析

地址	接收的数据(十六进制)	合并后(十六进制)	累计燃油消耗(十进制)
0103	E240H	0001E240H	123456
0104	0001H		

3.3 功能码 05H 所对应的遥控开关量区

表9 遥控开关量区

Modbus 地址	PLC 地址	名称	说明
0000	0001	遥控油机处于开机状态	为 1 有效
0001	0002	遥控油机处于停机状态	为 1 有效
0002	0003	/	为 1 有效
0003	0004	遥控油机处于自动状态	为 1 有效
0004	0005	遥控油机处于手动状态	为 1 有效
0005	0006	遥控油机发电合/分闸	为 1 有效
0006	0007	/	为 1 有效

注: 上表中遥控命令仅发送一次即可。

示例:

遥控控制器工作在手动模式，首先查表得到其遥控地址为 0004。

假设从机地址为 01，主机发送指令如下表：

表10 主机发送指令

从机地址	功能码	遥控地址(0004)		遥控数据		CRC 16 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
01	05	00	04	00	FF	CC	4B

从机应答指令如下表：

表11 从机应答指令

从机地址	功能码	遥控地址(0004)		遥控数据		CRC 16 校验	
		高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
01	05	00	04	00	FF	CC	4B

可以通过功能码 01H 读取地址 0042 的手动模式状态来验证遥控指令是否成功执行。

3.4 出错处理

当装置检测到了CRC码出错以外的错误时，必须向主机返送信息，功能码的最高位置1，即子机返送的功能码是在主机发送的功能码的基础上加128。以下的这些代码表明有意外的错误发生。

从主机接收到的信息如有CRC错误，则被装置忽略。

表12 从机返送的错误码的格式（CRC 除外）

类型	子节
地址码	1 字节
功能码	1 字节（最高位是 1）
错误码	1 字节
CRC 码	2 字节

错误功能码

01 非法的功能码

接收到的功能码不支持

02 非法的数据地址

指定的地址超出子机的范围

03 非法的数据值

接收到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围。

3.5 错误校验码（CRC）

主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时，由于电子噪声或其它一些干扰，信息在传输过程中会发生细微的变化，错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验码采用CRC-16校验方法。

二字节的错误校验码，低字节在前，高字节在后。

注：信息帧的格式都是相同的：地址码、功能码、数据区及错误校验码。

冗余循环码(CRC)包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送端计算，放置于发送信息的尾部。接收端的设备再重新计算接收信息的CRC码是否与接收到的相同，如果二者不同，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1。再逐渐把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位位移一位，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复。第8次移位后，下一个8位再与现在的寄存器的内容相异或，这个过程与上次一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。

CRC-16码的计算步骤：

- 1) 置 16 位 CRC 寄存器为十六进制 FFFF；
- 2) 把一个 8 位数据与 CRC 寄存器的低 8 位相异或，把结果放于 CRC 寄存器；
- 3) 把 CRC 寄存器的内容右移一位，用 0 填补最高位，检查移出位；
- 4) 如果最低位为 0：重复第 3 步（再次移位）；
如果最低位为 1：CRC 寄存器与十六进制数 A001 进行异或；
- 5) 重复步骤 3 和 4，直到右移 8 次，这样整个 8 位数据全部进行了处理；
- 6) 重复步骤 2 到 5，进行下一个数据处理；
- 7) 最后得到的 CRC 寄存器值即为 CRC 码，传送时将低 8 位先发送，高 8 位最后发送。

注：CRC码的计算从<从机地址>开始，除<CRC码>的所有字节。

3.6 发电机状态表

表13 发电机状态表

序号	内容	描述
0	待机	此状态无延时值
1	预热	
2	燃油输出	此状态无延时值
3	起动	
4	起动间隔	
5	安全延时	
6	开机怠速	
7	高速暖机	
8	等待带载	此状态无延时值
9	正常运行	此状态无延时值
10	高速散热	
11	停机怠速	
12	得电停机	
13	等待停稳	
14	停机失败	此状态无延时值

4 通信参数查看及配置

- 1) 在主界面首页下，按确认  键进入菜单页面；
- 2) 按下翻键选择“控制器参数整定”，按确认  键进入参数密码界面；
- 3) 输入正确的密码（出厂默认口令为：**0318**），按确认  键进入参数主界面；
- 4) 通过上翻  键、下翻  键选择“控制器地址”，按确认  键后，进入参数编辑功能，相应的参数会处于选中状态；
- 5) 通过上翻  键、下翻  键设置当前选中内容，按确认  键确认，完成编辑后，选中状态消失；
- 6) 长按  键回到主界面。

注：参数设置完成后配置立即生效。

5 常见问题

5.1 通信线屏蔽层接地

为了防止通信线上产生耦合干扰信号，需要将通信线屏蔽层单端接地。

5.2 终端电阻

在线型网络两端（相距最远的两个通信端口上），需要在—对通信线上并联终端120欧姆电阻。根据传输线理论，终端电阻可以吸收网络上的反射波，有效地增强信号强度。两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗。

一个正规的RS-485网络通常使用终端电阻。在网络连接线非常短、临时或实验室测试时也可以不使用终端。

5.3 RS485 转 USB 通信适配器

可通过本公司生产的SG72A模块与PC机通信。

5.4 通信距离延长

通过—对本公司生产的SGCAN300光纤中继模块，实现远距离通信，最远可达10公里。

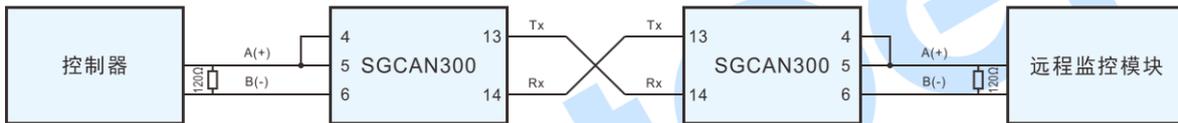


图3 SGCAN300 应用图

5.5 通信失败常见解决办法

- 1) 检查 RS485 正负极是否正确接入；
- 2) 检查参数设置中的通信参数设置是否正确；
- 3) 检查 RS485 转换器（若有）是否正常；
- 4) 检查终端匹配电阻是否正确接入；
- 5) 断开控制器 RS485 的连接线，测量控制器 RS485 的 A、B 端子间的电压差，如果电压差在+200mV 之间，则说明通信口有异常；
- 6) 建议下载第三方通信软件如 modscan32， modbus poll 等验证是否能够通信正常。